

UCHWAŁA NR 16 / 17
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

**w sprawie zgody na wejście na teren działki nr 14/2 przy ul. Gruszowej
w Częstochowie będącej własnością Związku Komunalnego Gmin,
w celu wykonania przebudowy napowietrznego przyłącza oraz
wykonaniu nowego przyłącza kablowego elektroenergetycznego nN.**

Na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Zarząd Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Wyraża się zgodę dla Zakładu Budowy i Remontów Sieci Energetycznych ZBRISE Sp. J. 42-200 Częstochowa ul. Sporna 8 na wejście w teren działki oznaczonej nr 14/2 obr. Kiedrzym k.m. 8 przy ul. Gruszowej w Częstochowie, na której znajduje się wydzielony teren przepompowni ścieków, będącej własnością Związku, zgodnie z załącznikiem mapowym z naniesionym zakresem inwestycji Budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN, przy zachowaniu następujących warunków:

- Pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA o terminie i czasookresie zajęcia terenu,
- Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowaniu przepisów prawa i obowiązujących norm branżowych,
- Obszar robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i BHP,
- Pas drogowy przywrócić do stanu użyteczności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami tj. :
 - pod jezdnią prace wykonać metodą przewiertu,
 - w przypadku wystąpienia gruntu ilastego lub gliniastego należy wymienić grunt na grunt przepuszczalny,
 - łączna grubość i nośność warstw konstrukcyjnych odtwarzanej konstrukcji pobocza jezdni nie może być mniejsza od istniejącej przed rozbiórką,
 - nawierzchniowe roboty bitumiczne w przypadku uszkodzenia jezdni wykonać po całkowitym zakończeniu robót,
 - naruszone pobocze doprowadzić do stanu pierwotnego przez zagęszczenie i wzmocnienie przez pokrycie warstwą żwiru lub żużla i zagęszczenie z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych,
 - projektowaną trasę przyłącza energetycznego na całej długości należy wykonać w rurze ochronnej w miejscach zbliżeń do innych urządzeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami,
 - w przypadku uszkodzenia innych elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszym piśmie należy odbudować lub wymienić na nowe.

- W przypadku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp nasypów i wykopów przedmiotowej drogi, należy je odtworzyć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz 430 z późn. zm.),
- Zapewnić możliwość swobodnego i bezpiecznego ruchu pieszego oraz zapewnić dostęp służbom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA,
- Koszty związane z powyższymi czynnościami pokryje inwestor budowy przyłącza energetycznego,
- Inwestor w terminie 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze pisemnego protokołu przekazać pas drogowy do użytkowania przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. celem dokonania komisyjnego odbioru załączając:
 - protokół odbioru z pomiaru zagęszczenia podbudowy oraz podłoża piaskowego,
 - świadectwo jakości użytych materiałów wydane przez uprawnione jednostki.
- Za wszelkie roszczenia osób trzecich, wynikłe w czasie wykonywania prac w pasie drogowym odpowiada Inwestor,
- Wszelkie wady techniczne ujawnione w okresie 2 lat Inwestor musi usunąć w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez każdorazowego właściciela działki,
- W przypadku nie usunięcia usterek Inwestor zostanie obciążony kosztami wykonania robót.
- Przyłączenie zasilania przepompowni ścieków do sieci elektrycznej, zostanie wykonane na koszt inwestora- ZBRISE Sp. j.

2. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie cofnięciem zgody wejście na teren działki będącej własnością Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cofnięcie zgody na budowę przedmiotowej sieci spowodowanej nie zachowaniem w/w warunków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Związku.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Prezes Zbigniew Niesmaczny | |
| 2. Z-ca Prezesa Tomasz Kucharski | |
| 3. Jerzy Zakrzewski | |
| 4. Jarosław Marszałek | |
| 5. Paweł Militowski | |
| 6. Dariusz Pomada | |
| 7. Krzysztof Ujma | |

Załącznik do Uchwały Nr 16/17 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
tel. 034/ 377 31 80

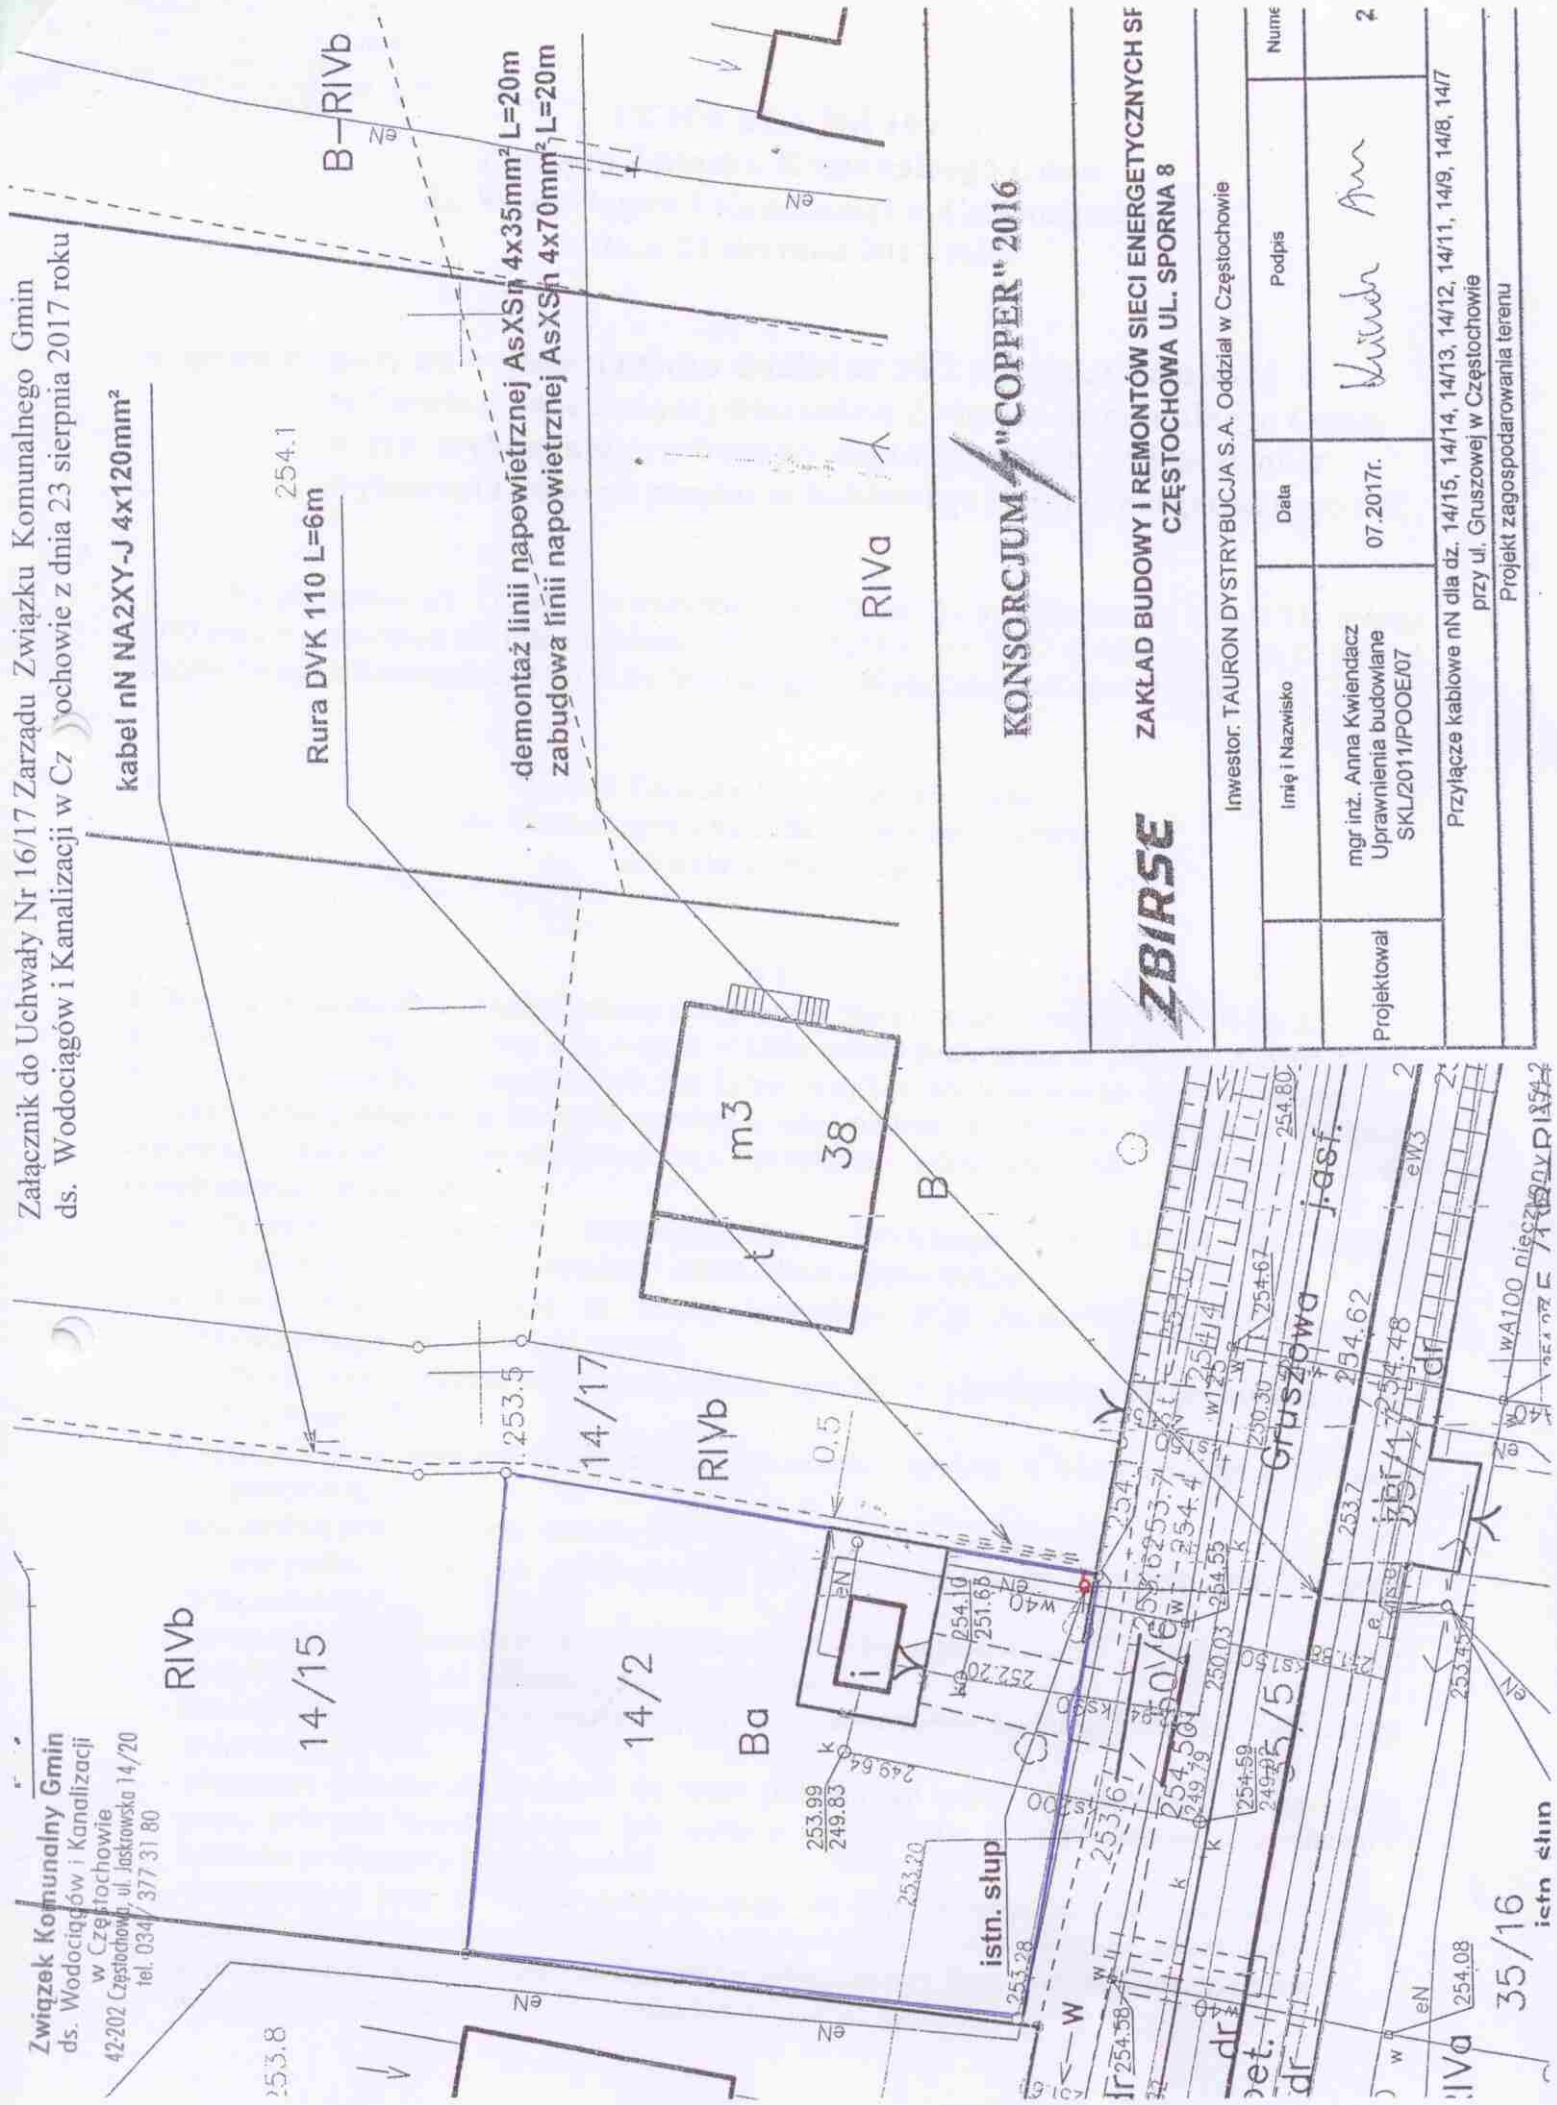

KONSORCJUM "COPPER" 2016

ZBIRSE

ZAKŁAD BUDOWY I REMONTÓW SIECI ENERGETYCZNYCH SF CZĘSTOCHOWA UL. SPORNA 8

Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Częstochowie

Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Num
mgr inż. Anna Kwiedacz Uprawnienia budowlane SKL/2011/POOE/07	07.2017r.	<i>Anna Kwiedacz</i>	2
Przyłącze kablowe nN dla dz. 14/15, 14/14, 14/13, 14/12, 14/11, 14/9, 14/8, 14/7 przy ul. Gruszowej w Częstochowie			
Projekt zagospodarowania terenu			